

Legenda impianto illuminazione


Simbolo	Descrizione
QLAB	Quadro elettrico d'illuminazione di locale
4.14	Apparecchio illuminante 60x60cm per installazione ad incasso in controsoffitto IP55 per ambienti sanitari, schermo in policarbonato completo di lampade fluorescenti 4x14W
2.14	Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in controsoffitto IP55, per ambienti per ambienti sanitari, schermo in policarbonato completo di lampade fluorescenti 2x14W
EM	Apparecchio illuminante in versione almeno IP44 alimentato da gruppo soccorritore centralizzato equipaggiato con fotodiodo e scheda di interfaccia bus test di controllo centralizzato utilizzato per l'illuminazione di sicurezza
IP54	Interruttore IP54
IP54	Deviatore IP54
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "a"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "b"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "c"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "d"
4.18	Ciruito lampade gestito dal deviatore "e"
4.18	Ciruito lampade gestito dal deviatore "f"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "g"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "h"
4.18	Ciruito lampade gestito dal deviatore "i"
4.18	Ciruito lampade gestito dal deviatore "j"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "m"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "n"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "o"
4.18	Ciruito lampade gestito dall'interruttore "p"
4.18	lampade gestite dagli interruttori dei rispettivi locali

NOTA:

- ALIMENTAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRELEVATA DAL QUADRO SS3/P15 PARTENZA SS3.2

IN ROSSO VENGONO INDICATE LE MODIFICHE RISPETTO A STATO DI FATTO

AREE NON SOGGETTE
A INTERVENTO

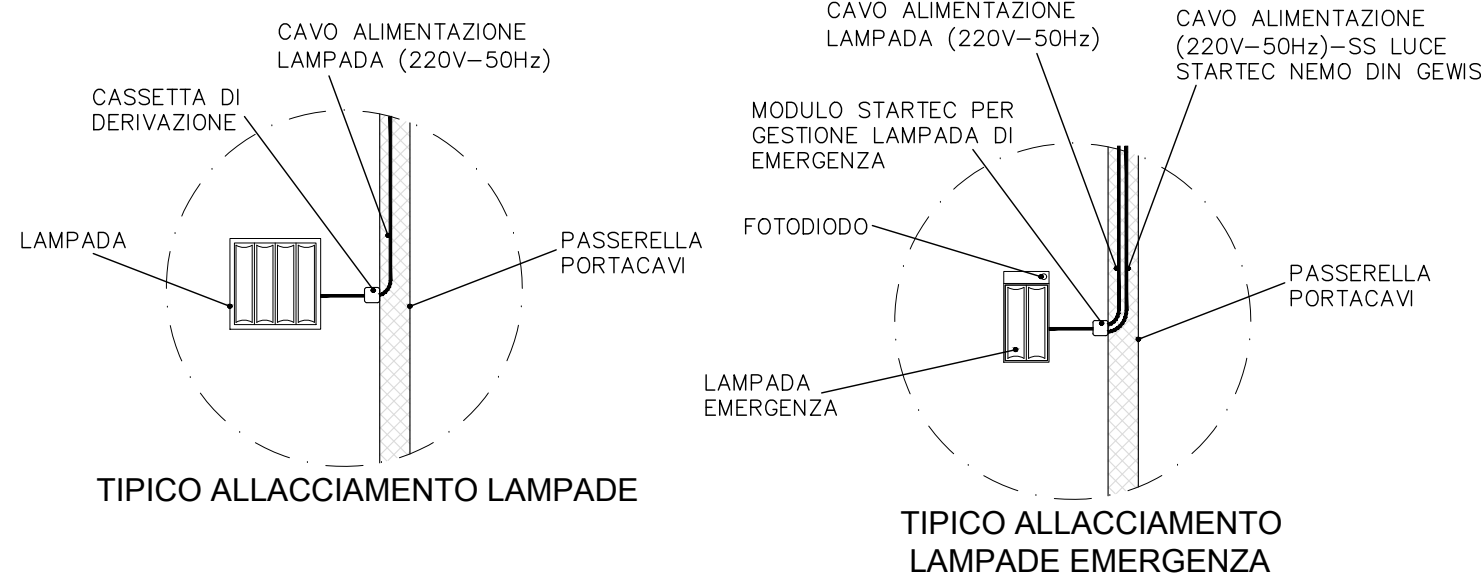


PROPRIETARIO
Ospedale
Papa Giovanni XXIII
Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

PROGETTISTA

DIRETTORE DEI LAVORI

APPALTATORE

KEY PLAN



NOTE:

H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A	EMISSIONE	02-10-2018
REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA
COMMITTENTE		
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.		
AZIENDA OSPEDALIERA		COMMESSA 1193-26
OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO		SCALA 1:100
LABORATORIO CORELAB		DISEGNATO LOR
ILLUMINAZIONE NORMALE, DI EMERGENZA E COMANDI		CONTROLLATO BRA
2°PIANO		APPROVATO DAG
COMMESSA	LIVELLO PROGETTO	EDIFICIO
1193	DET	GEN
DISCIPLINA		NUMERO DISEGNO
ELT		304

PROGETTAZIONE COORDINATA
DIREZIONE LAVORI GENERALE:

GENERAL PLANNING S.r.l.

VIA VIGONI 8 - 20122 MILANO
TEL. 02-58.29.82.1 - FAX: 02-58.30.04.07
SITO: www.generalplanning.com
E-MAIL: info@generalplanning.com



L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' RISERVATA A NORMA DI LEGGE