


NOTE:

- In sede di installazione, definito il tracciato costruttivo delle linee, dovranno essere eventualmente adeguati i diametri delle tubazioni e dovrà essere verificata anche la eventuale necessità di carica di refrigerante aggiuntiva in base allo sviluppo effettivo delle sole linee del liquido.
- Le saldature vanno realizzate rigorosamente in atmosfera di azoto.
- Tutte le unità interne saranno dotate di pannello di comando a filo per installazione e parete e telecomando.
- Il sistema sarà dotato di pannello di controllo remoto centralizzato, per la gestione dell'intero sistema impiantistico, da posizionare in ambiente normalmente presidiato.

PIANTA PIANO TERRA

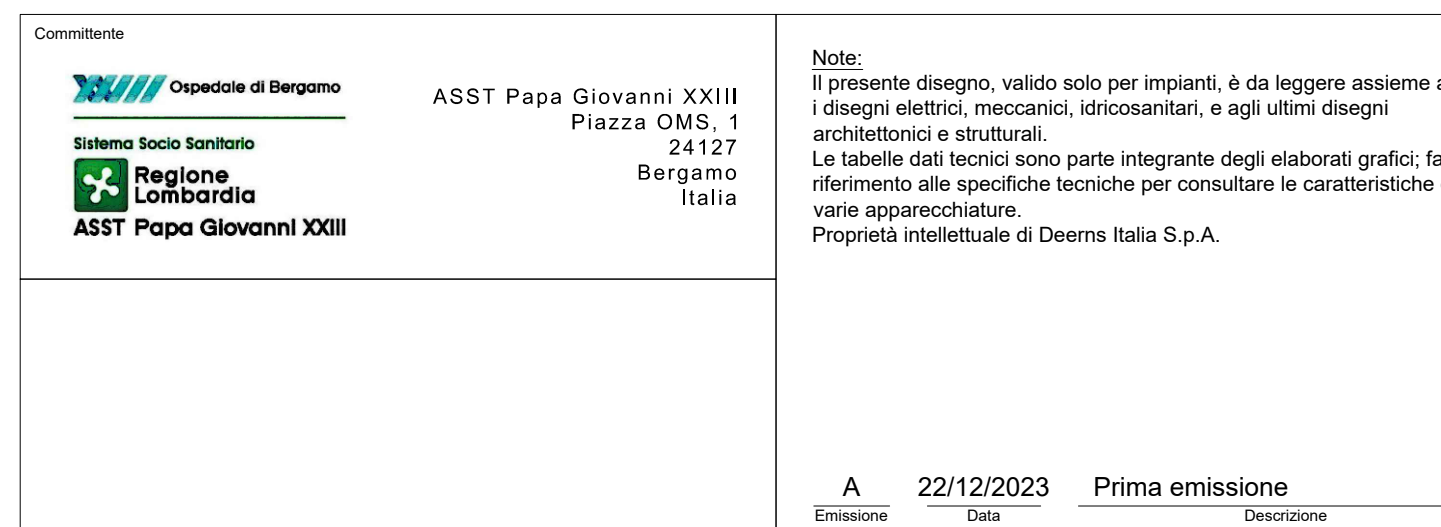

Progettata

 **Deerns**

DEERNS ITALIA S.p.A.
Via Monte Rosa 10
20149 Milano
Via Ostiense 100
00154 Roma
T: +39 02 361671
F: +39 02 361672
info@deerns.it
www.deerns.it

Progetto

Presidio di Borgo palazzo e Consultorio di Villa D'Almè
Progetto per il potenziamento degli impianti di climatizzazio

Presidio di Via Borgo Palazzo 130, Bergamo
Padiglione 07 - Impianto di raffrescamento

DI	DI	ANIC	22/12/23	A	A0
Disagosto	Consolato	Approvato	Data	Emissione	Formato
231106		231106	EGP052	1:50	231106EGP052